


VOUS INSPIREZ  
CHAQUE JOUR, EN MOYENNE,

**12 000**

LITRES D'AIR...

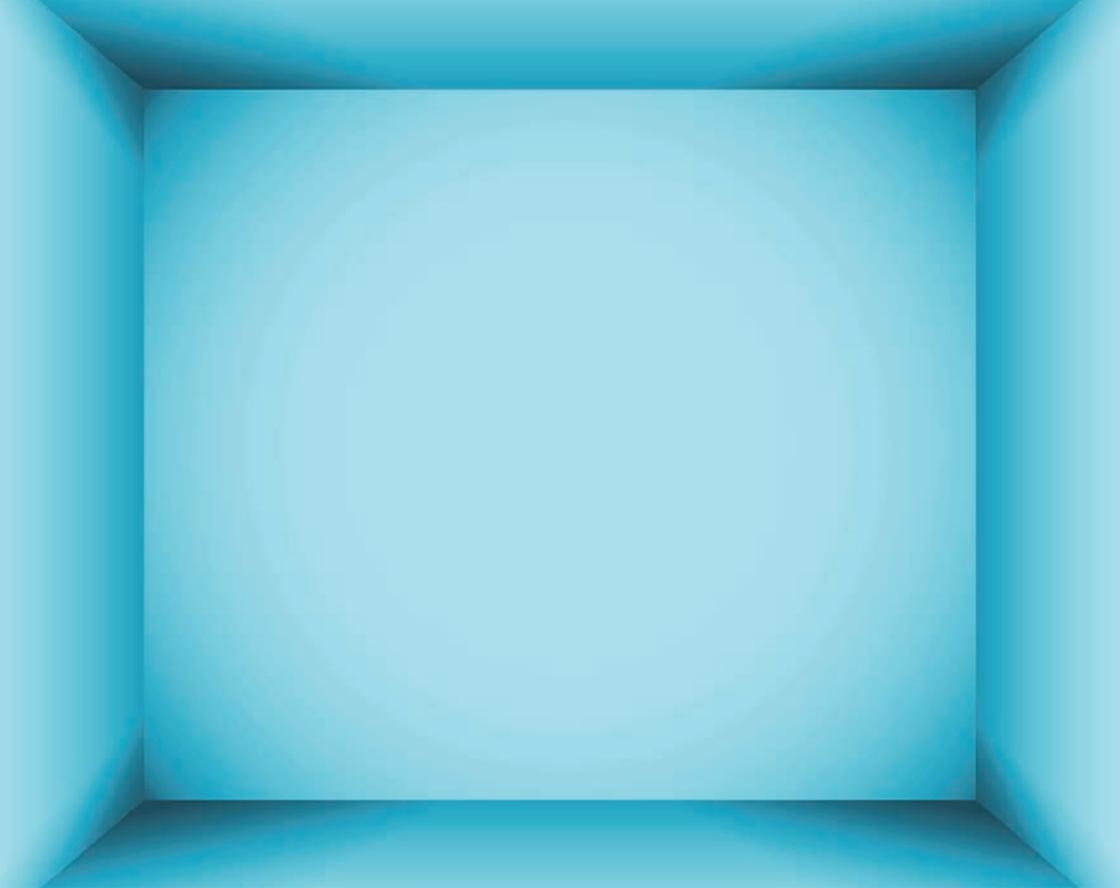

# 75 À 90 %


DE VOTRE TEMPS  
SE PASSE À L'INTÉRIEUR DE LOCAUX  
(LIEU DE TRAVAIL, HABITATION, SALLE DE SPORT ET MOYEN DE TRANSPORT...)






VOTRE IMMEUBLE EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME  
DE VENTILATION.

**DEPUIS QUAND  
VOS CONDUITS N'ONT-ILS  
PAS ÉTÉ NETTOYÉS/  
DÉCONTAMINÉS?**

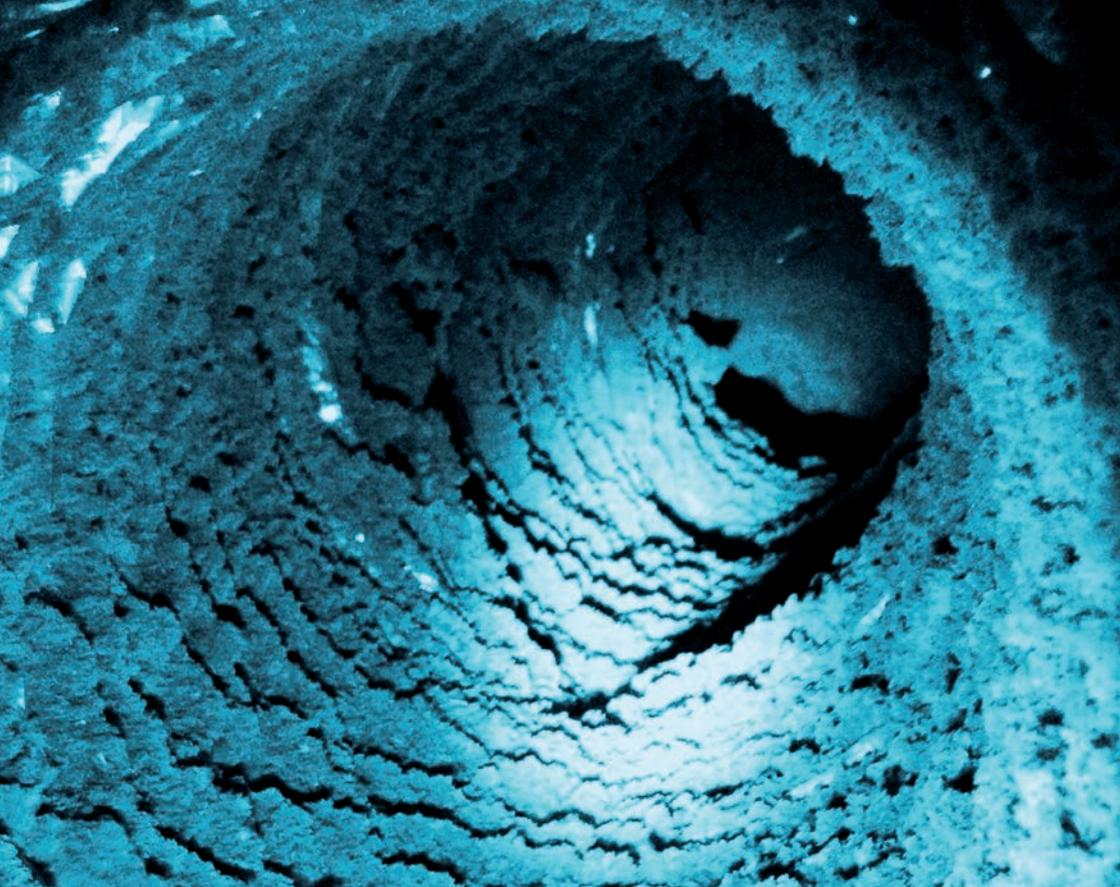

LA PROPRETÉ DES CONDUITS ET SYSTÈMES DE VENTILATION EST À CONSIDÉRER COMME IMPORTANTE POUR:

- **LA SANTÉ HUMAINE**
- **LA NETTÉTÉ DES ACTIVITÉS, DES PROCES-SUS EFFECTUÉS DANS LA ZONE VENTILÉE**
- **LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE**
- **LA DURÉE DE VIE DU SYSTÈME**

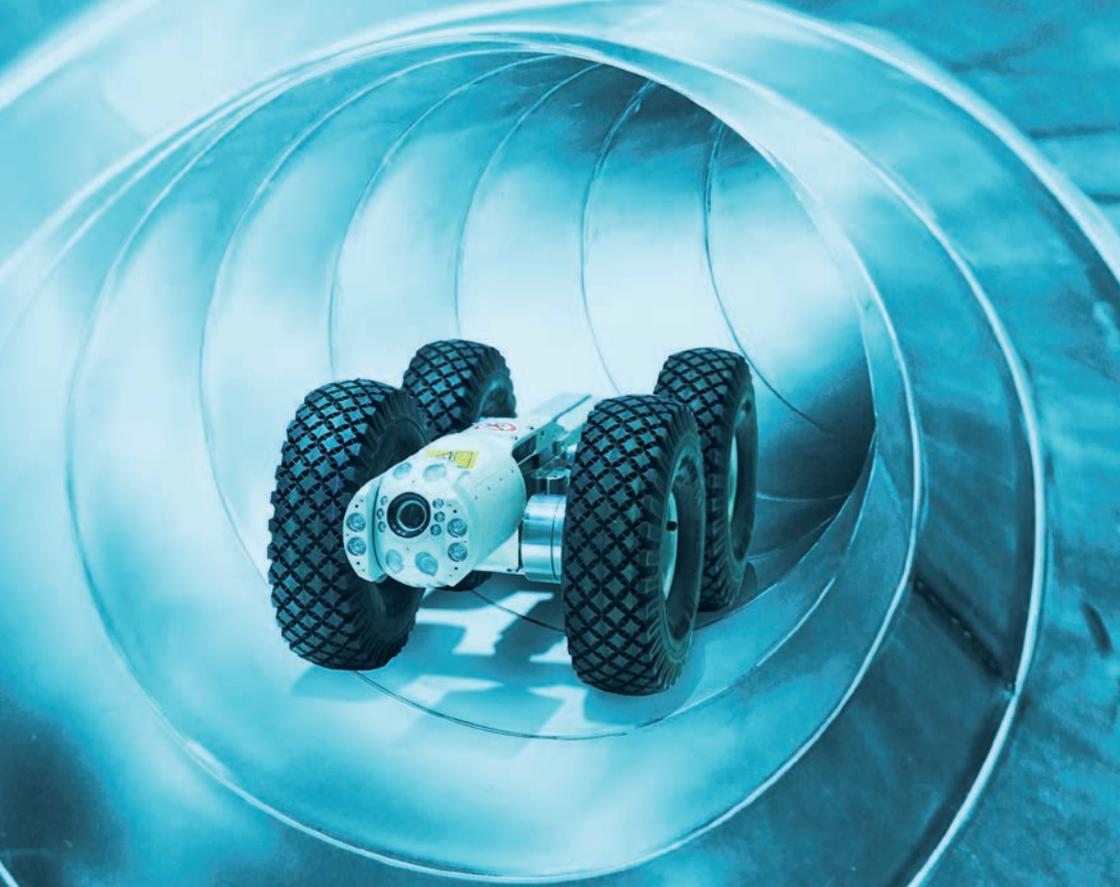


**AIRCUE**

CLEANLINESS OF VENTILATION SYSTEMS

# AUDITE, NETTOIE ET DÉCONTAMINE

- INSPECTION DES INSTALLATIONS VIA UN ROBOT ÉQUIPÉ D'UNE CAMÉRA NUMÉRIQUE
- PRISE D'ÉCHANTILLONS POUR ANALYSE
- RAPPORT ET RÉSULTATS PAR UN LABORATOIRE INDÉPENDANT AGRÉÉ
- NETTOYAGE À L'AIDE D'UN NETTOYEUR ET D'UN ASPIRATEUR RELIÉS À UNE CENTRALE À GRAND DÉBIT
- DÉGRAISSAGE PAR PULVÉRISATION ET RINÇAGE (POUR LES HOTTES DE CUISINES)
- DÉSINFECTION, DÉSODORISATION ET DÉSINSECTISATION PAR DIFFUSION

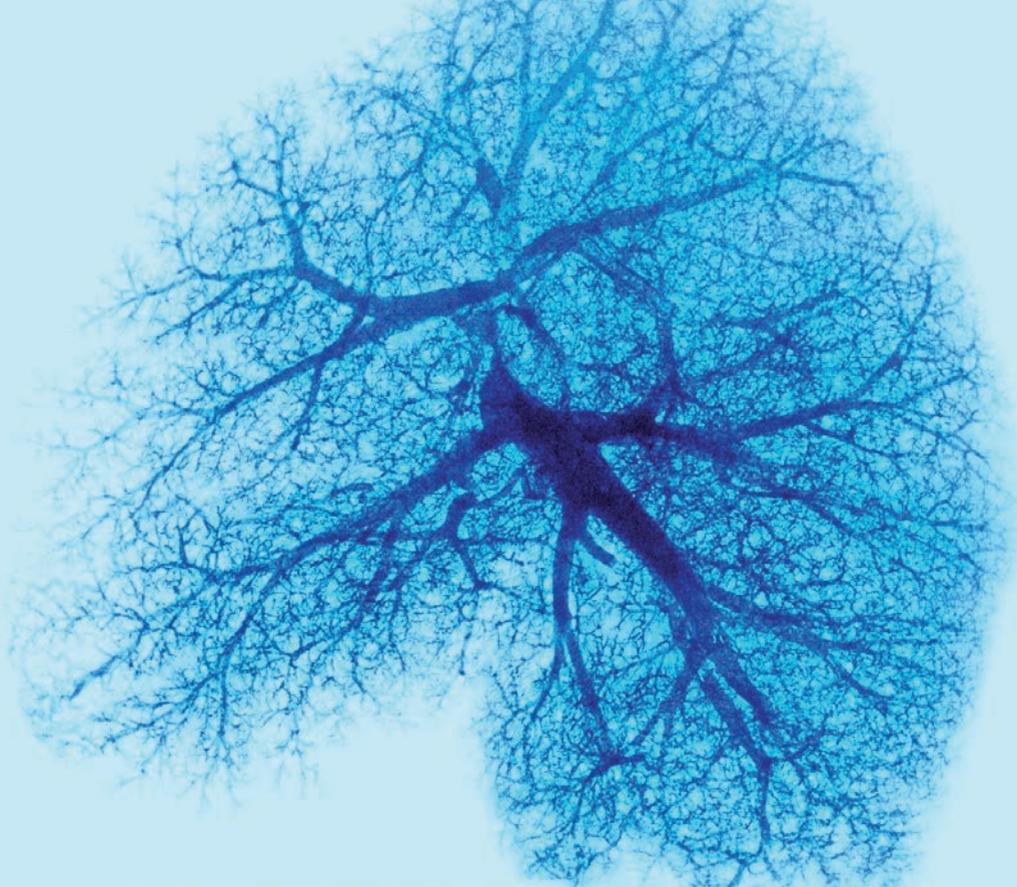

# DEMANDEZ UN AUDIT DE VOS CONDUITS & SYSTÈMES DE VENTILATION MAINTENANT!

**AIRCUE**


CLEANLINESS OF VENTILATION SYSTEMS

4, ROUTE D'ARLON  
L-8399 WINDHOF

**M** (+352) 661 932 283

CONTACT@AIRCUE.LU  
[WWW.AIRCUE.LU](http://WWW.AIRCUE.LU)

NF EN 15780 

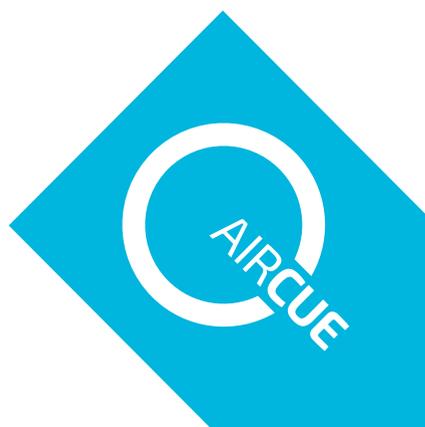

**LA LECTURE DE CETTE DOCUMENTATION  
VOUS A PRIS 2 MINUTES,  
DURANT LESQUELLES VOUS AVEZ  
INSPIRÉ ± 16 LITRES D'AIR...**